


Wiring instructions for air activated fan drives | Normally closed electrical systems
Instalación eléctrica para ventiladores controlados por aire | Sistema eléctrico normalmente cerrado
Instructions de câblage pour entraînements de ventilateur à air | Systèmes électriques normalement fermés

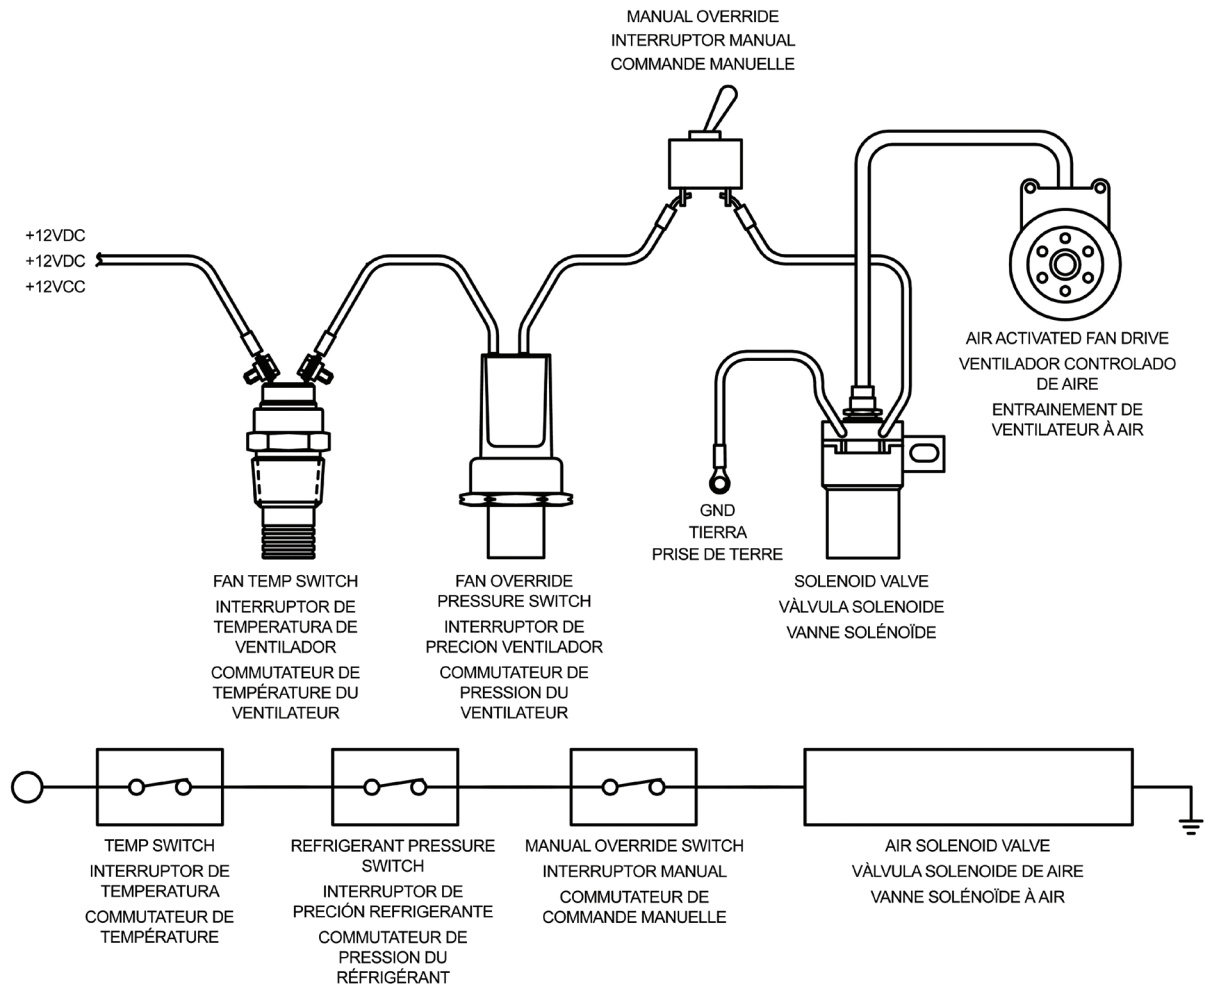

english

Call Index Customer Support at (360) 629-5200 if you need further assistance.

Ask about our technical bulletin on troubleshooting fan drive controls.

Electrical Ratings:
Max. Inductive Current: 4 AMPS
Max. Resistive Current: 7 AMPS
Voltage Rating: up to 25 Volts DC or 250 Volts AC

Note: Mechanical temperature and pressure switches are not polarized. Wiring may be attached to either terminal.

español

Llame Index a (360) 629-5200 para mas asistencia.

Consulte nuestro boletín técnico sobre la resolución de problemas de los controles de la unidad del ventilador.

Clasificaciones electricas:
Max. corriente inductiva: 4 amperios
Max. corriente resistiva: 7 amperios
Grado del voltaje: hasta 25 voltios DC o 250 voltios AC

Nota: Interruptores de temperatura mecánica y presión no polarizado. Instalación eléctrica puede ser unido a cualquiera de las dos terminales.

français

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, contactez le service clientèle Index au (360) 629-5200.

Demandez notre bulletin technique relatif au dépannage des commandes d'entraînement de ventilateur.


Caractéristiques Électriques:
Courant inductif max: 4 AMP
Courant résistif max: 7 AMP
Tension nominale: jusqu'à 25 volts CC ou 250 volts CA

Remarque: Les commutateurs mécaniques de température et de pression ne sont pas polarisés. Le câblage peut être connecté à l'une ou l'autre borne.

Wiring instructions for air activated electromagnetic fan drives | Normally open electrical system

Instalación eléctrica para ventiladores controlados por aire electromagnético | Sistema eléctrico normalmente abierto

Instructions de câblage pour entraînements de ventilateur électromagnétique à air | Système électrique normalement ouvert

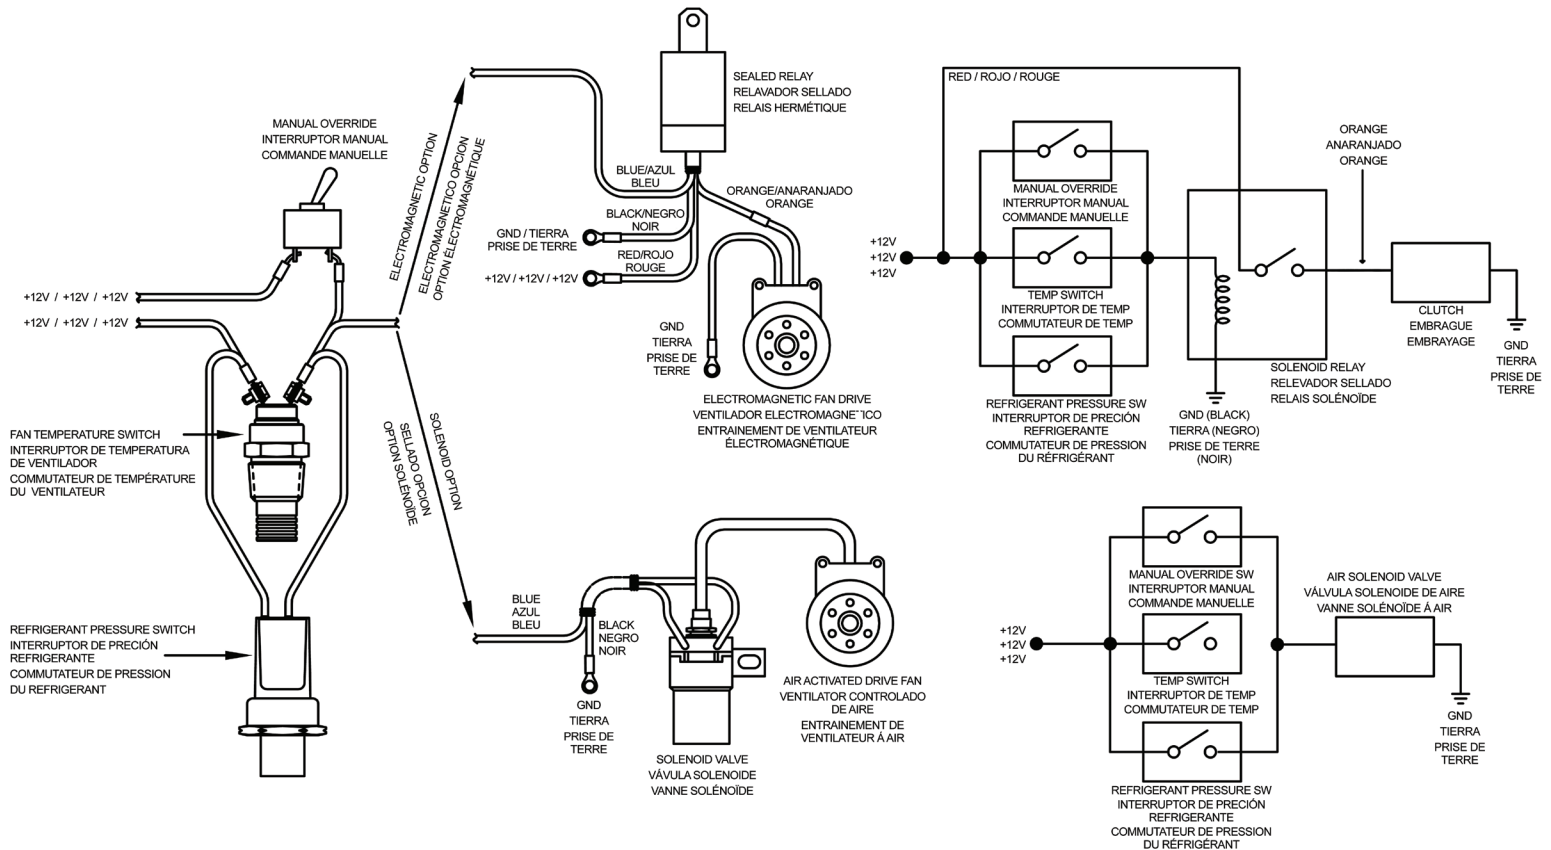

english

If a three terminal switch is used for a *normally open circuit*, hook wiring to terminals labeled **"C"** and **"NO"**.

If a three terminal switch is used for a *normally closed circuit*, hook wiring to terminals labeled **"C"** and **"NC"**.

español

Si el interruptor de tres terminales es usado para un *circuito normalmente abierto*, enganche la instalación eléctrica a las terminales marcadas **"C"** y **"NO"**.

Si el interruptor de tres terminales es usado para un *circuito normalmente cerrado*, enganche la instrucción eléctrica a las terminales marcadas **"C"** y **"NC"**.

français

Si un commutateur à trois bornes est utilisé pour un *circuit normalement ouvert*, raccordez le câblage aux bornes marquées **« C »** et **« NO »**.

Si un commutateur à trois bornes est utilisé pour un *circuit normalement fermé*, raccordez le câblage aux bornes marquées **« C »** et **« NC »**.